




DEPOT PETROLIER DE LYON



Situation géographique du dépôt

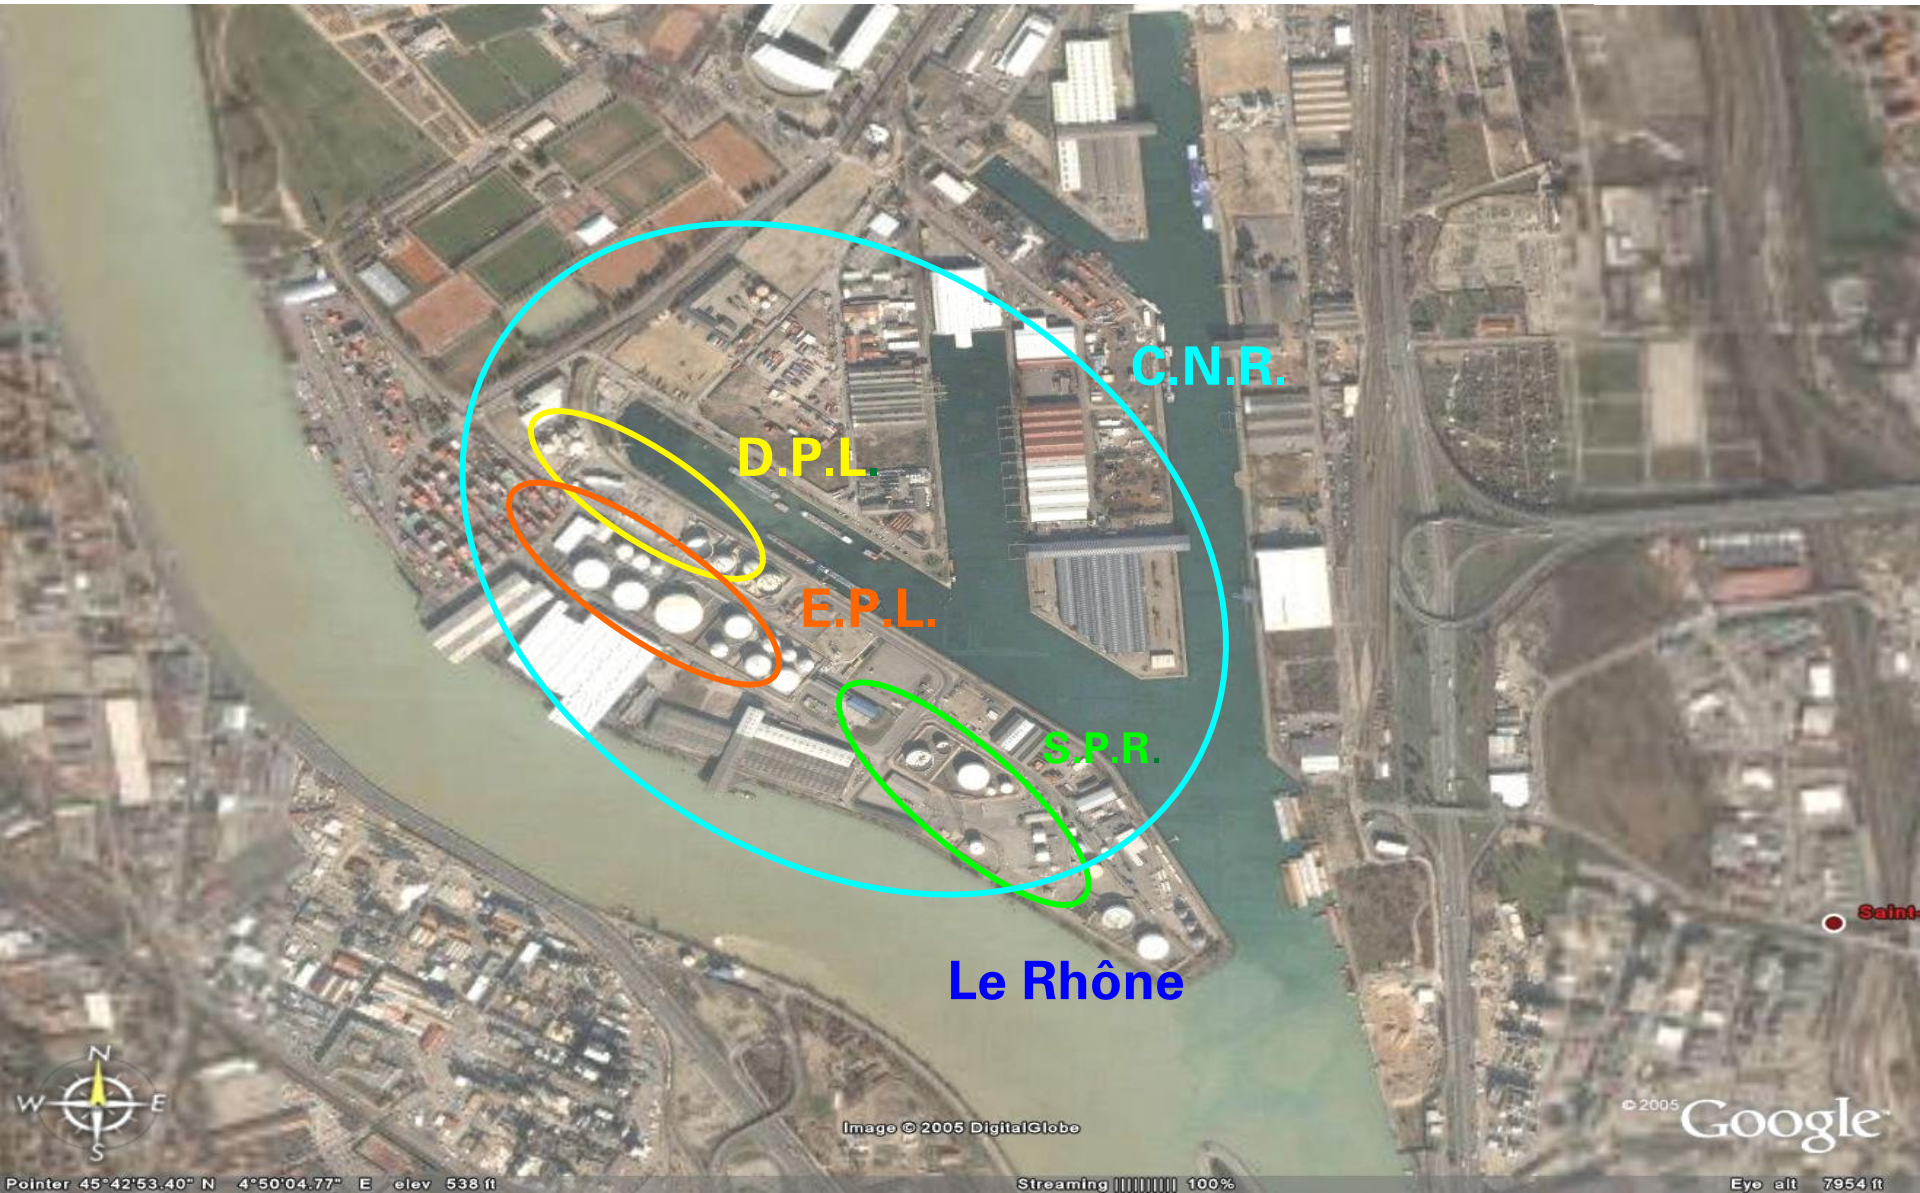

D.P.L.

E.P.L.

S.P.R.

C.N.R.

Le Rhône



Image © 2005 DigitalGlobe

© 2005 Google

Pointer 45°42'53.40" N 4°50'04.77" E elev 538 ft

Streaming ||||| 100%

Eye alt 7954 ft

ACTIVITES




- **STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS**
(essences , gas-oil , fuel domestique)
- **9 RESERVOIRS DE STOCKAGE REPRESENTANT UNE CAPACITE**
TOTALE DE 62 000 m3
- **VOLUME ANNUEL CHARGEMENT CITERNES : 1050 000 m3**

Les principaux risques liés aux activités du site sont :

- **incendie , explosion et pollution**

Nos clients



Livraisons par camions citernes des stations-services et des grandes surfaces sur 4 régions .

(Rhône alpes , Bourgogne , Auvergne , Franche comté)

SAGESS

Stocks de réserve en cas de crise

Conditions légales d'exploitation



- **Etablissement classé SEVESO II seuil haut.**
- **Les règles opérationnelles du dépôt répondent :**
 - **aux spécifications légales de la directive SEVESO**
 - **aux spécifications HSSE du groupe BP opérateur du dépôt .**
- **L'exploitation du dépôt est régie par l'arrêté préfectoral du 18/06/98**

Dernier arrêté préfectoral : 15/01/2009 (PPRT)

Etude de danger révisée en 01/2007 complément 02/2008

- **P.O.I. (Plan d'Opération Interne) dernière révision en 01/2009**
- **P.P.I. (Plan Particulier d'Intervention) a été revu en 04/ 2009**
- **PPRT (Plan de prévention des risques technologique) 15/01/2009**

Exploitation



SUPERFICIE du site = 26 620 m²

EFFECTIF : 8 PERSONNES

Horaires d'ouverture

- Du Lundi au Vendredi de 4H00 à 17H00 (présence opérateurs

De 3h30 à 18h30)

- Le Samedi de 4H00 à 8H00 (opérateurs 3h30 à 9h30)

Sûreté gardiennage

- En dehors des heures d'ouverture, la sécurité du site est assurée par la société SECURITAS , un gardien effectue des rondes toutes les heures sur site .


Astreintes à 3 niveaux :

- Un opérateur du dépôt est d'astreinte 24/24.

- Un membre de la direction (chef de dépôt ou adjoint) 24/24

- Un permanent BP disponible 24/24 au siège BP France

APPROVISIONNEMENTS PRODUITS

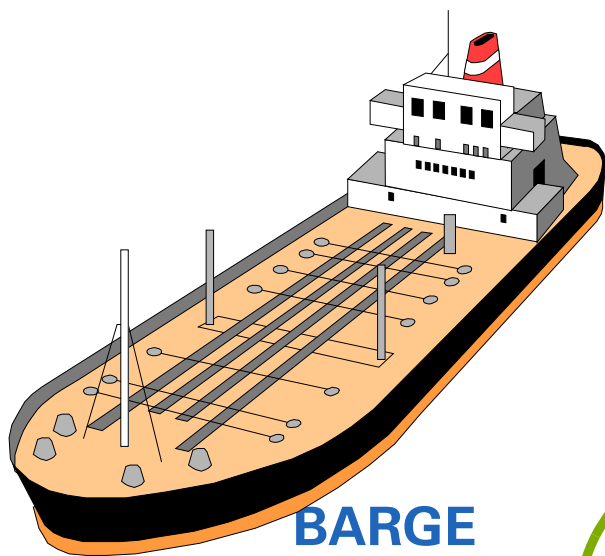

BARGE
(10% des
Produits finis)




Feyzin ou Lavera/Fos

SPMR

PIPE

(90% des Produits
Finis)

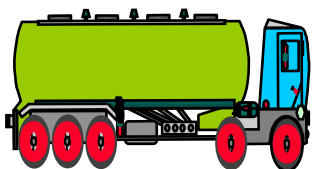

**Additifs +
éthanol**

HSSE



- D.P.L. est certifié ISO 14001 pour l'environnement depuis 2003 .

- Engagement permanent en matière HSE ,

Nos objectifs : pas d'accident , pas de blessure , pas d'atteinte à l'environnement .

- Formation sécurité incendie du personnel de la société SECURITAS qui assure le gardiennage (aspect lancement scénaris sur écran superviseur et également en manuel).
- formation du personnel DPL : ADR , ADNR , SST ,RIF , POI ...
- Exercice incendie avec le SDIS 69 le 11 mai 2010 avec pour scénario une fuite enflammée sur canalisation de transport l'apponement et le dépôt .
- Campagne de communication GRAND PUBLIC dans le cadre du CLIC PEH
- sur les risques industriels .

SMS ou Système de la Gestion de la Sécurité



- Un Système de Management de la Sécurité (SMS) appelé OMS » est opérationnel au sein du dépôt .
- Ce Système est conforme à l'arrêté ministériel du 10 mai 2010 (relatif à la directive SEVESO , modifiée par l'arrêté du 29 septembre 2005).
- OMS est un standard qui apporte un cadre à l'ensemble de nos activités et qui nous aide à opérer de façon sûre, fiable et consistante .
- Le principe d'amélioration continue fait partie de ce standard.
- Contrôles effectués par audit interne et par la DREAL .



PLAN D'URGENCE ET PREVENTION



PLAN D'URGENCE

- POI susceptible de passer en PPI

- Un exercice mensuel interne + un exercice annuel en collaboration avec le SIDS pour tester la réactivité des intervenants externes et internes .
- Les scénarios utilisés suivent ceux identifiés dans notre étude de dangers :
 - feu de cuvette , feu de bac et de pomperie, - feu aux postes de chargement , feu aux canalisations de transport (appontement) .

- PREVENTION

- équipements électriques antidéflagrants en zone Atex .
- équipements soupapes, clapets anti-retour, dispositifs anti-débordement NH ET NTH
- inspections régulières et planifiées des appareils , bacs et tuyauteries
- astreinte dépôt 24h:24 à 3 niveaux (Opérations/Direction/siège)

Actions pour prévention des risques



Bilan 2009 / 2010

ACTION	Coût (k€)
Investissements sur réservoirs de stockage (rebarémages ...)	308
Amélioration du dispositif de lutte contre l'incendie (protections , détections , automatismes)	460
Dépenses liées à la sécurité des installations	580
Etude sécurité .	90

TOTAL: 1 438 K€

Actions de réductions des risques : 2009-2010



- **Entretien des Bacs**
- **Stockage Ethanol => création d'un sous-talutage de 3 cuves de 120 m3 .**
- **Modification de la catégorisation de 7 bacs essences en distillats .**
- **Mise à niveau de la pressurisation des bacs**
- **Canalisations : mise en place safe -ring sur les canalisations**
- **Détection incendie (flamme) pomperie SUD : 2009**
- **Détection incendie (liquide) pomperie NORD : 2009**
- **Détection gaz enceinte bac 101-102 et URV : 2010**
- **Refonte de l'Automatisation et motorisation DCI : 2009/2010**

BILAN DES INCIDENTS ET ACCIDENTS



- ACCIDENTS ET INCIDENTS EN 2009 ET 2010

NEANT